



AREAGAS

PROCEDURE DI SICUREZZA

- PER CHI ACCEDE AL DEPOSITO -

In caso di pericolo:

- Avvertire il personale operativo più vicino, riconoscibile dal casco: **GIALLO**;
- Avvertire il Capo Piazzale, riconoscibile dal casco: **VERDE**;

In caso di avvenuto incidente con rilascio di GPL:

- Premere il pulsante di allarme connesso con il sistema di controllo centralizzato

I pulsanti sono localizzati:


- In corrispondenza di ogni baia di carico;
- In corrispondenza dei parchi serbatoi;
- In corrispondenza delle cabine compressori;
- Uffici: Quadro elettrico BT.

PROCEDURE DI EVACUAZIONE

L'evacuazione sarà segnalata da:

- Suono prolungato della sirena d'allarme;
- Messaggio su Swiss-Phone

PROCEDURE DI SICUREZZA

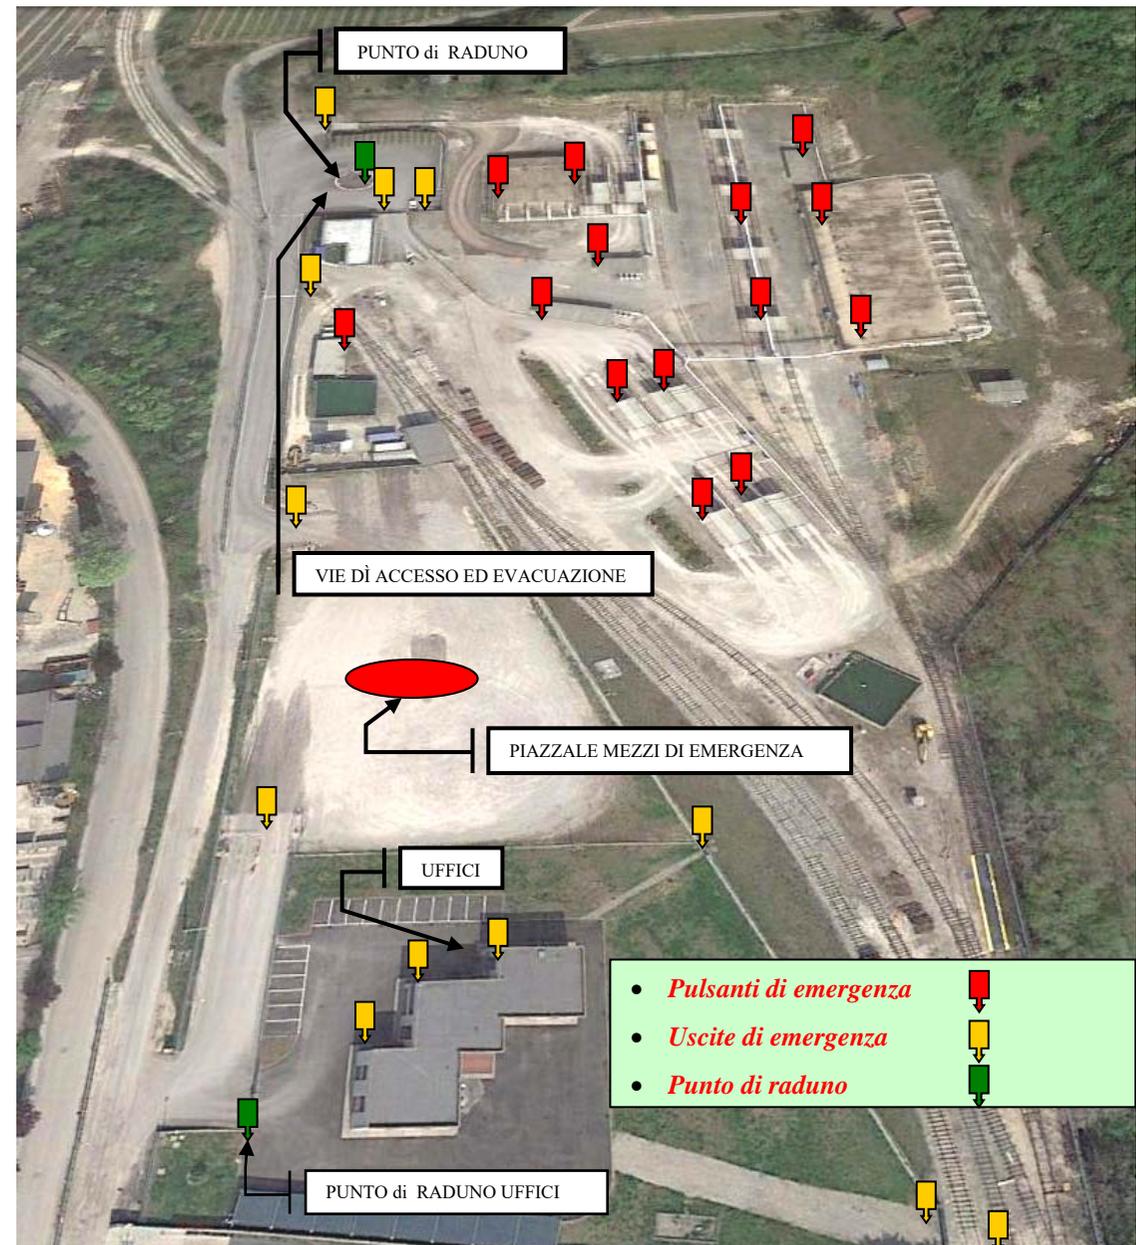

In caso di evacuazione del DEPOSITO seguire le seguenti istruzioni:

- Avviarsi verso l'uscita più vicina badando a stare lontani da ogni impianto tecnologico;
- Uscire dal fabbricato Logistico, non ingombrando le uscite;
- Raggiungere il punto di raduno;
- Seguire le istruzioni del personale di primo intervento.

Nel Deposito è vietato:

Accedervi senza autorizzazione;

Accedervi senza i D.P.I. minimi previsti

(dispositivi di protezione individuali) quali:

- Casco protettivo;
- Occhiali protettivi;
- Scarpe antinfortunistiche e antistatiche;


Introdurre apparecchiature non a norma antideflagrante (ATEX) quali:

- Cellulari;
- Apparati radio;
- Strumenti Elettrici/Elettronici;

Introdurre apparecchi fotografici



Piani Di Emergenza

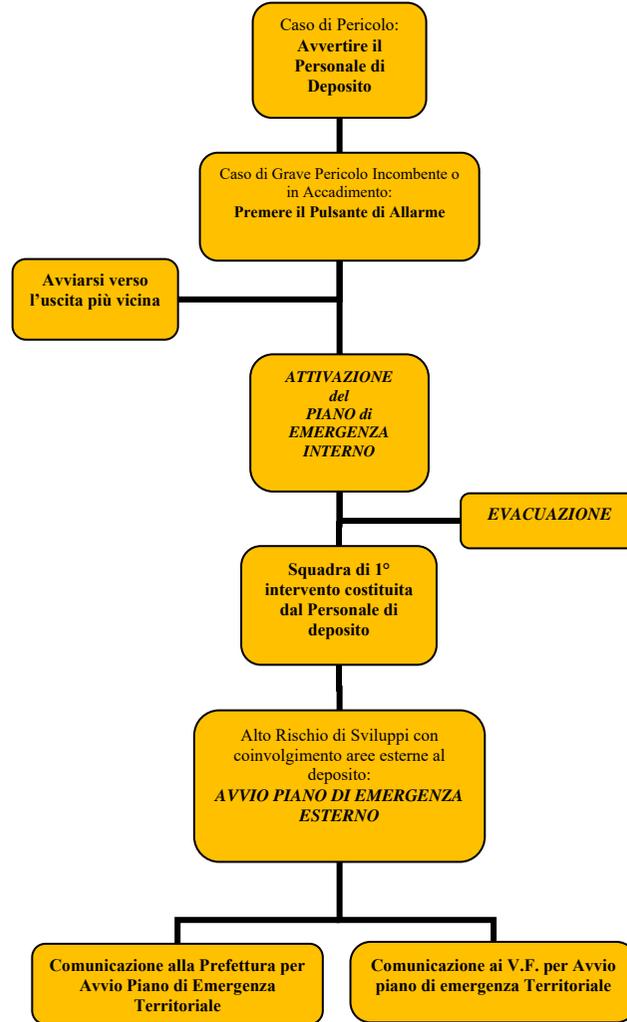

**Informazione sulla Tipologia
dei Rischi Presenti**

- *Presenza di atmosfere infiammabili;*
- *Ustioni da fuoco;*
- *Ustioni da freddo;*
- *Onda d'urto di sovrappressione da deflagrazione di atmosfera infiammabile;*
- *Proiezioni di materiali in conseguenza a deflagrazione;*



VV.F. Via polveriera vecchia
VERONA

115

**LA PRESENTE PROCEDURA
2015 SOSTITUISCE ED
ANNULLA TUTTE LE
PRECEDENTI**